

## MODULO 6: VERIFICA UMIDITA' RELATIVA

### DESCRIZIONE

Eeguire la prova con l'impianto a regime.

Utilizzando un termoigrometro, rilevare il valore di umidità relativa all'interno dei locali (in alternativa effettuare una registrazione di umidità relativa in un arco di tempo).

### CRITERIO DI ACCETTABILITA'

- Locali/aree: l'umidità relativa deve risultare tra 30% e 65%

### DOCUMENTAZIONE

- Compilare la sezione "RISULTATI" del Modulo n. 6 riportando, nella tabella in allegato, il numero del locale e il valore massimo e minimo di umidità relativa.
- Riportare eventuali Commenti nella sezione: "Commenti".
- In caso di risultato del test "NON CONFORME" compilare il Modulo: "NON CONFORMITA' RISCONTRATE"

### TEST

CONFORME



CONFORME CON COMMENTI



NON CONFORME



DATA

QUALIFICA


FIRMA

---

Commenti:

## MODULO 6: VERIFICA UMIDITA' RELATIVA

SEGNALARE SULLO SCHEMA A BLOCCHI I PUNTI DI MISURA MEDIANTE NUMERAZIONE PROGRESSIVA:

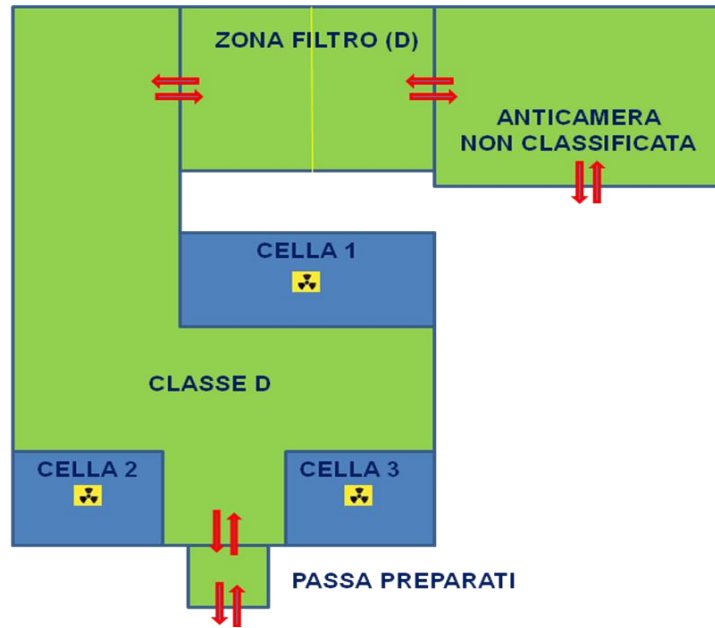

<b>RISULTATI</b>		
LOCALE NUMERO	UMIDITÀ RELATIVA MINIMA RILEVATA (%)	UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA RILEVATA (%)
_____ . _____ . _____		
_____ . _____ . _____		
_____ . _____ . _____		
_____ . _____ . _____		
_____ . _____ . _____		
_____ . _____ . _____		
_____ . _____ . _____		